Yapısı
Construction

- ① Bir veya Çok Tellî Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- ② Mika Bant / Mica Tape
- ③ XLPE İzole / XLPE Insulation
- ④ LSF0H Dolgu / LSF0H Filler

Kullanım Yerleri
Application

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
Places where there is risk of fire and crowded places like shopping malls, business centers, hotels, schools, tunnels.

Teknik Bilgiler
Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standart	: BS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 4kV	Dış Kılıf Standardı Outer Sheath Standart	: DIN VDE 276-604
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: TS EN 50363-5	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD, 15xD	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °C
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100- 430	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: VDE 0293 HD 308 S2	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: EN 50266/2.2
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1 kV	Yalıtkan Insulator	Mika Bant + Çapraz Bağlı HFFR Compound Mica Tape + Cross-Linked HFFR Compound		

Görsel Tanıtım
Visual Introduction


elektrik devrelerinde devamlılığın tayini
continuity designation in electrical circuits

izolasyonun devamlılığının tayini 180 dk
continuity designation of insulation 180 min

halogen-free compound/halogen-free compound
lsfoh compound/lsfoh compound

vde standart/vde standardı

NHXHFF180E90

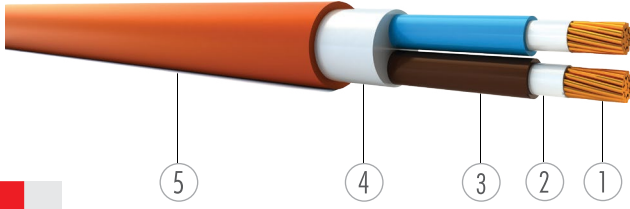

Yapısı

Construction

- 1 Bir veya Çok Tellî Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- 2 Mika Bant / Mica Tape
- 3 XLPE İzole / XLPE Insulation
- 4 LSF0H Dolgu / LSF0H Filler
- 5 LSF0H Dış Kılıf / LSF0H Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
Places where there is risk of fire and crowded places like shopping malls, business centers, hotels, schools, tunnels.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standard	: BS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 4kV	Dış Kılıf Standardı Outer Sheath Standard	: DIN VDE 276-604
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standard	: TS EN 50363-5	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD, 15xD	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °C
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standard No Current Carrying Capacity	: VDE 0100- 430	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: VDE 0293 HD 308 S2	Alev Test Standardı Flame Test Standard	: EN 50266/2.2
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1 kV	Yalıtkan Insulator	: Mika Bant+ Çapraz Bağlı HFFR Compound Mica Tape + Cross-Linked HFFR Compound		

Görsel Tanıtım

Visual Introduction


elektrik devrelerinde devamlılığın tayini
continuity designation in electrical circuits

izolasyonun devamlılığının tayini 180 dk
continuity designation of insulation 180 min

halogen-free compound/halojen-free compound
lsfoh compound/lsfoh compound

vde standart/vde standardı

NHXHFF180E90

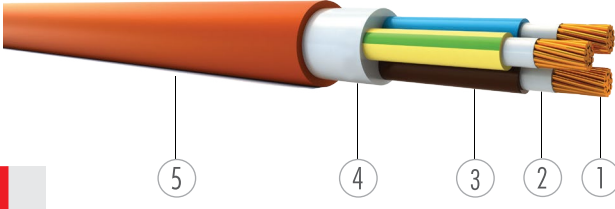Yapısı
Construction

- 1 Bir veya Çok Tellî Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
 2 Mika Bant / Mica Tape
 3 XLPE İzole / XLPE Insulation
 4 LSFOH Dolgu / LSFOH Filler
 5 LSFOH Dış Kılıf / LSFOH Outer Sheath


Kullanım Yerleri
Application

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
 Places where there is risk of fire and crowded places like shopping malls, business centers, hotels, schools, tunnels.

Teknik Bilgiler
Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standart	: BS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 4kV	Dış Kılıf Standardı Outer Sheath Standart	: DIN VDE 276-604
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: TS EN 50363-5	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD, 15xD	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °C
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100- 430	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: VDE 0293 HD 308 S2	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: EN 50266/2.2
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1 kV	Yalıtkan Insulator	: Mika Bant + Çapraz Bağlı HFFR Compound Mica Tape + Cross-Linked HFFR Compound		

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

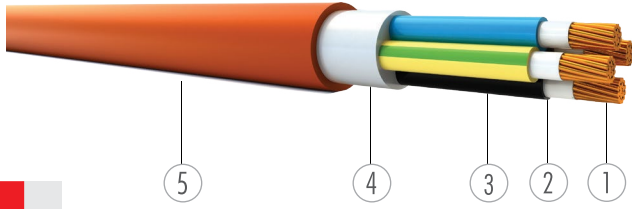

Yapısı

Construction

- 1 Bir veya Çok Tellî Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- 2 Mika Bant / Mica Tape
- 3 XLPE İzole / XLPE Insulation
- 4 LSFOH Dolgu / LSFOH Filler
- 5 LSFOH Dış Kılıf / LSFOH Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
Places where there is risk of fire and crowded places like shopping malls, business centers, hotels, schools, tunnels.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standart	: BS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 4kV	Dış Kılıf Standardı Outer Sheath Standart	: DIN VDE 276-604
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: TS EN 50363-5	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD, 15xD	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °c
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100- 430	Yalıtıcı Renk No Insulator Colour No	: VDE 0293 HD 308 S2	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: EN 50266/2.2
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1 kV	Yalıtıcı Insulator	: Mika Bant + Çapraz Bağlı HFFR Compound Mica Tape + Cross-Linked HFFR Compound		

Görsel Tanıtım

Visual Introduction

elektrik devrelerinde devamlılığın tayini
continuity designation in electrical circuits

izolasyonun devamlılığının tayini 180 dk
continuity designation of insulation 180 min

halogen-free compound/halojen-free compound
lsfoh compound/lsfoh compound

vde standart/vde standardı

NHXHF180E90